
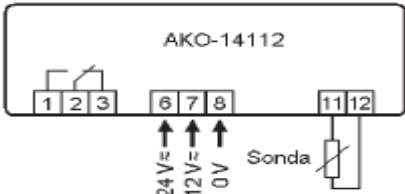

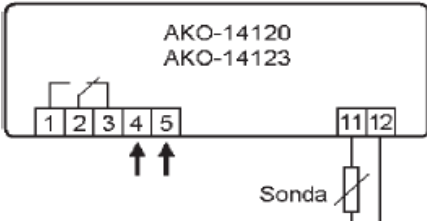


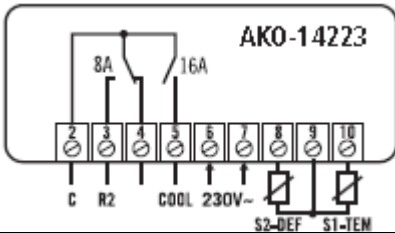


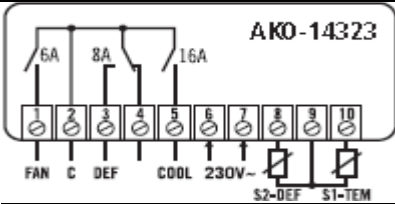

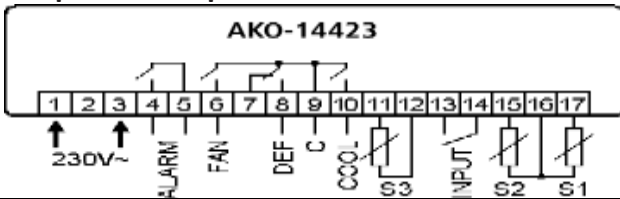

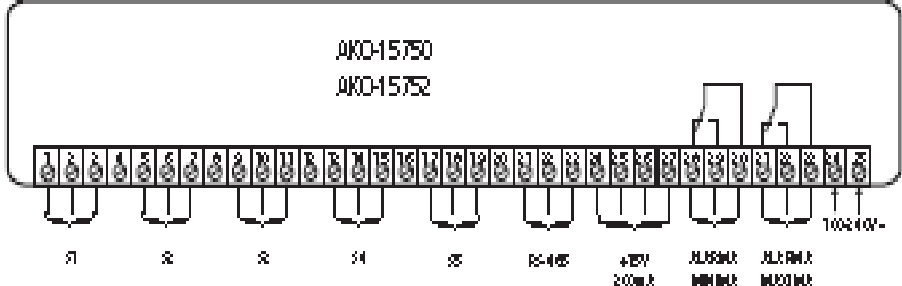

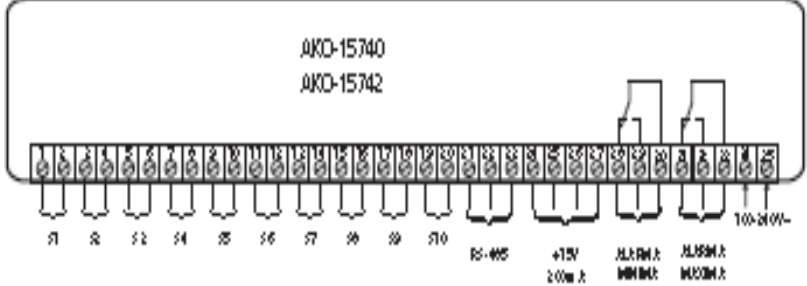


ELEMENTE de control pentru INSTALATII FRIGORIFICE AKO –SPANIA

Echipament	Date Tehnice
	<p>Controler cu 1 releu AKO –D14112. Domeniu de temperatura: $-50^{\circ}\text{C} \div +99^{\circ}\text{C}$; 1 sonda NTC inclusa, 1 releu 16A, dezghetare pe pauza;</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>alimentare 12V ;</p>
	<p>Controler cu 1 releu . Domeniu de temperatura: $-50^{\circ}\text{C} \div +99^{\circ}\text{C}$; 1 sonda NTC inclusa, 1 releu 16A, dezghetare pe pauza; aplicatie : cald sau rece; alimentare 230V</p> <div style="text-align: center;">  </div>
 	<p>Controler 2 relee AKO-D14223. Cel de-al doilea releu permite una dintre functiile urmatoare sa fie programat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezghetare prin rezistente electrice - dezghetare cu gaze calde - dezghetare cu aer <p>Cea de-a doua sonda este pentru dezghetarea electrica pe baza de temperatura .</p> <p>Domeniu de temperatura: $-50^{\circ}\text{C} \div +99^{\circ}\text{C}$; 1sonda NTC inclusa. Releu pentru compresor SPST 16A, 250V, $\cos\phi= 1$. Releul al doilea SPDT 8A, 250V, $\cos\phi= 1$</p> <div style="text-align: center;">  </div>
	<p>Controler cu 3 relee AKO-D14323. Programator cu 3relee ce are ca functii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezghetare prin rezistente electrice - dezghetare cu gaze calde / dezghetare cu aer <p>Domeniu de temperatura: $-50^{\circ}\text{C} \div +99^{\circ}\text{C}$; 1sonda NTC inclusa. Releu pentru compresor SPST 16A, 250V, $\cos\phi= 1$. Releul pentru ventilator SPST 6A, 250V, $\cos\phi= 1$. Releu pentru dezghetare SPDT 8A, 250V, $\cos\phi= 1$. 1 Sonda NTC inclusa</p>

	
	<p>Controler 4 relee AKO –D14423. Programator cu 4relee ce are ca functii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezghetare prin rezistente electrice - dezghetare cu gaze calde <p>Domeniu de temperatura: -50°C ÷ +99°C ; 1sonda NTC inclusa. Releu pentru compresor SPST 16A, 250V, cosφ= 1. Releul pentru ventilator SPST 6A, 250V, cosφ= 1. Releu pentru dezghetare SPDT 8A, 250V, cosφ= 1. Releu pentru alarma SPDT 8A. 1 Sonda NTC inclusa</p> 
<p>Senzor de temperatura NTC</p>	<p>Domeniu: -50°C ÷ +100°C, AKO 14901, 1,5m</p>
<p>Senzor de temperatura PTC</p>	<p>Domeniu: -50°C ÷ +100°C, AKO -155801, 1,5m</p>
<p>Rezistenta siliconica 30W / ml</p>	<p>Alimentare 230V, AKO-5234</p>
<p>AKO-52383</p>	<p>Capeti terminali rezistenta AKO-5234</p>
<p>REGISTRATOARE de TEMPERATURA</p>	
<p>CAMRegis</p> 	 <p>Registrator de temperatura si umiditate cu / fara imprimanta si memorie timp de 1an pentru 5 intrari. 5 sonde NTC incluse</p>
<p>CAMRegis</p> 	 <p>Registrator de temperatura si umiditate cu / fara imprimanta si memorie timp de 1an pentru 10 intrari. 5 sonde NTC incluse.</p>
<p>AKO-15703</p>	<p>Role de hartie termosensibila</p>

Judetul: Suceava
Comuna: Scheia
Strada: Scheia-Mihoveni 789 A
Telefon/Fax: 0230.511.052
Mail: office@axiotas.ro



Instalatii frigorifice si pompe de caldura

AKO-80039	USB/RS495 converter, cu 2 m de cablu pana la PC
AKO-5004	Program pentru monitorizare si control echipament